



PROFIL TYPE DE LA TRANCHEE


EN TERRAIN MEUBLE

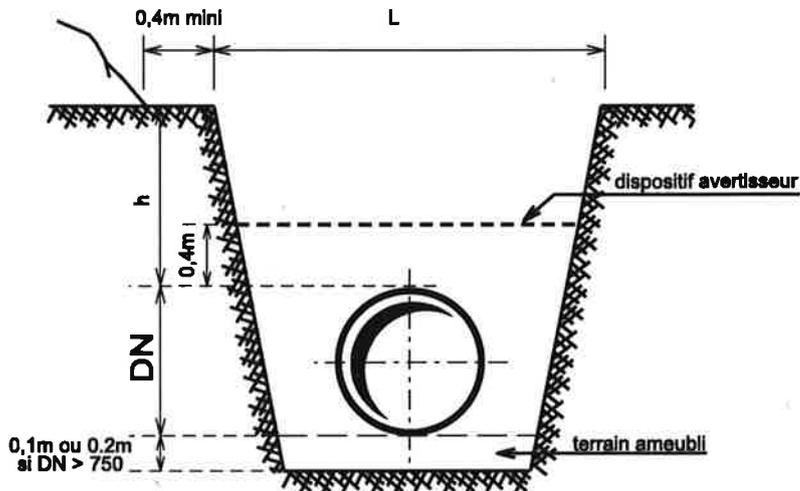

EN TERRAIN ROCHEUX OU PRESENCE DE CAILLOUX

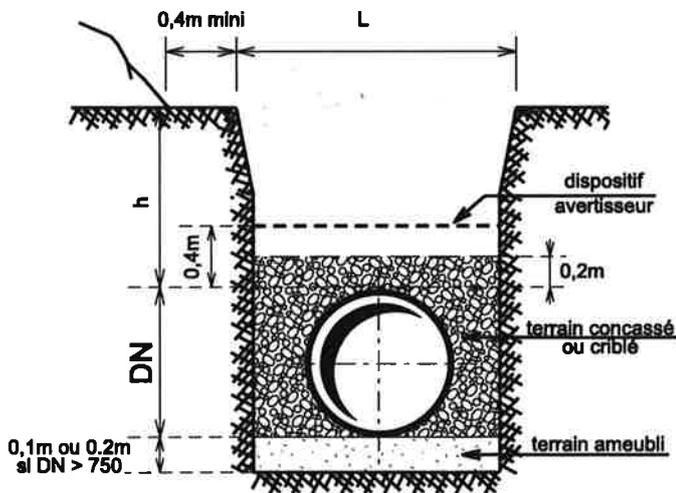

EN TERRAIN ROCHEUX (MATERIAUX NON CONCASSABLES)

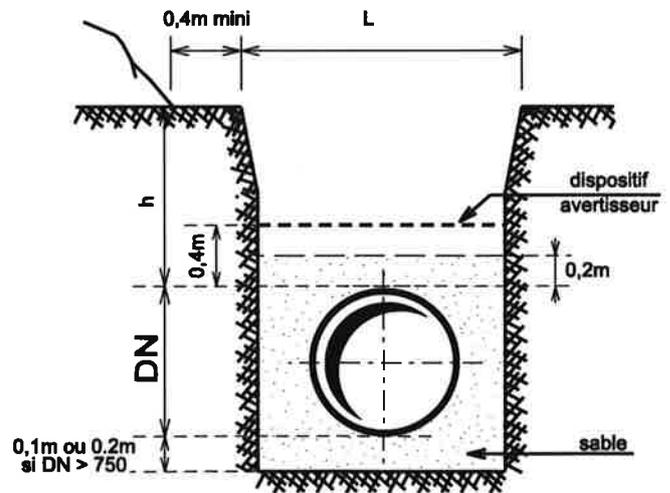


LARGEUR MINIMALE HORS BOISAGE EVENTUEL


DN	DN ≤ 150	DN > 150
L mini (mm)	500	DN + 400
L mini (mm) dispositif avertisseur	500	DN + 400

L = largeur normale de la fouille
 DN = diamètre nominal de la canalisation
 h = hauteur de recouvrement (1,20m mini)

TRAVERSÉE DE ROUTE EN GAINE EN SOUS-OEUVRE

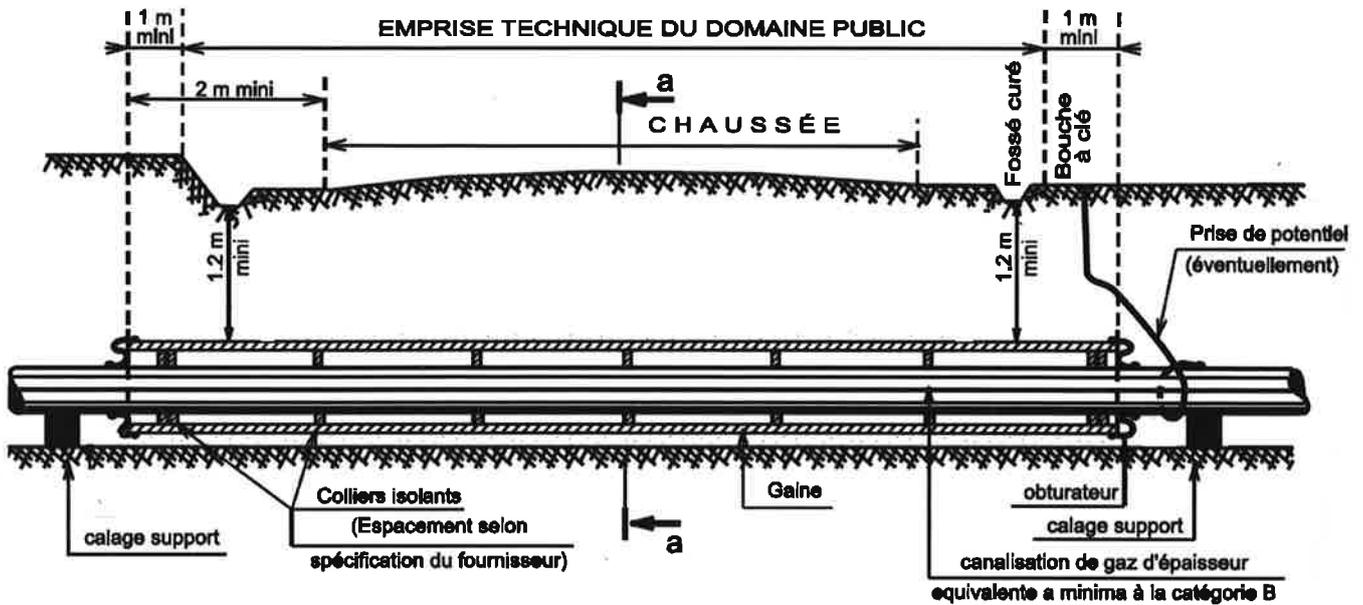


VUE DE DESSUS

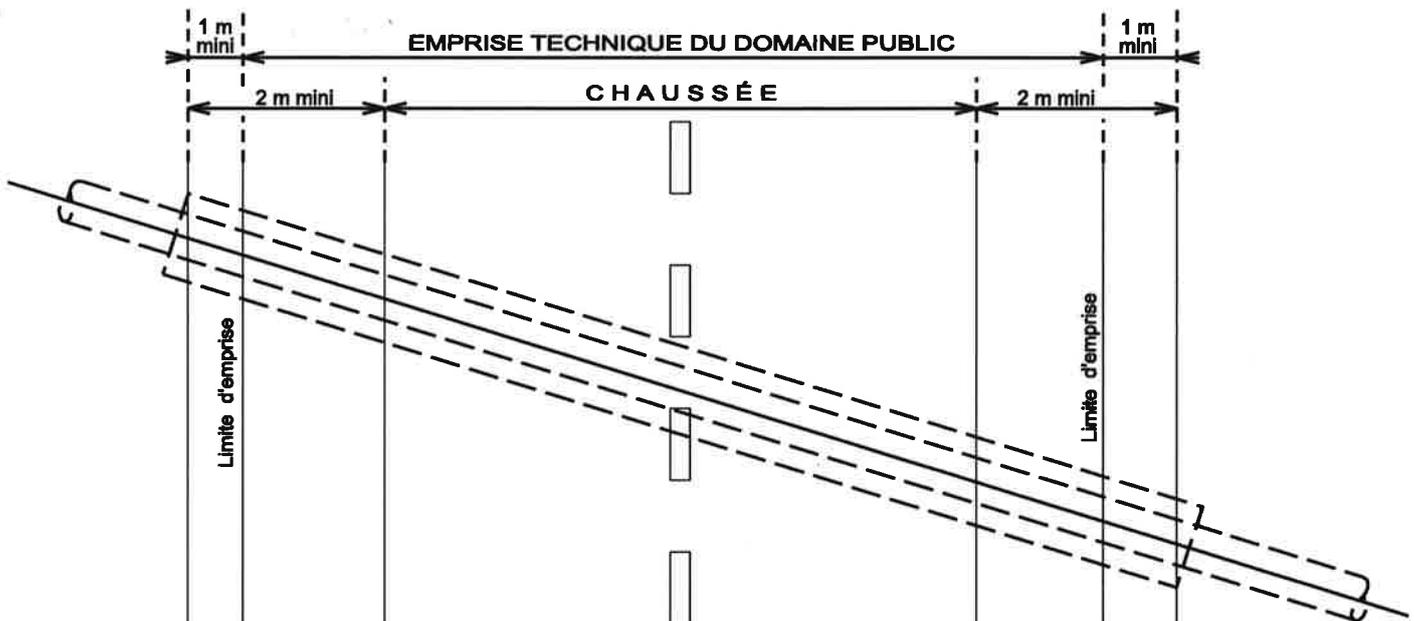

NOTA : Les éventuels fossés ne sont pas représentés pour plus de clarté.

TRAVERSÉE DE ROUTE OU DE CHEMIN SANS GAINÉ

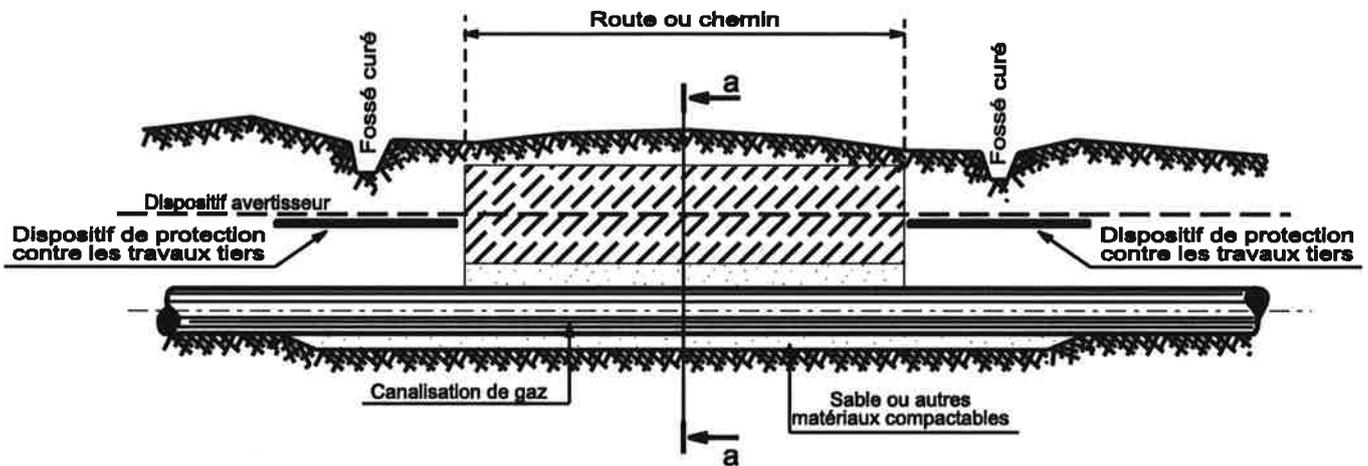

NOTE : L'épaisseur du tube correspond a minima à la catégorie B et ce sur la longueur de la traversée augmentée d'au moins 10m de part et d'autre d'une route relevant du domaine public et de 2m de part et d'autre pour les autres traversées. Cette épaisseur est prolongée en cas de fossé de la largeur dudit fossé.

COUPE a - a

